

ACHTUNG:


Die Zuordnung der Relais und der digitalen Eingänge zu den verschiedenen Funktionen ist in den A-Parametern frei einstellbar.

Die hier abgebildete Zuordnung entspricht der Werkseinstellung und kann nach Bedarf beliebig verändert werden!

* Fühlertyp:

bis Software V2.9 = KTY 81-210

ab Software V3.1 = PT-1000

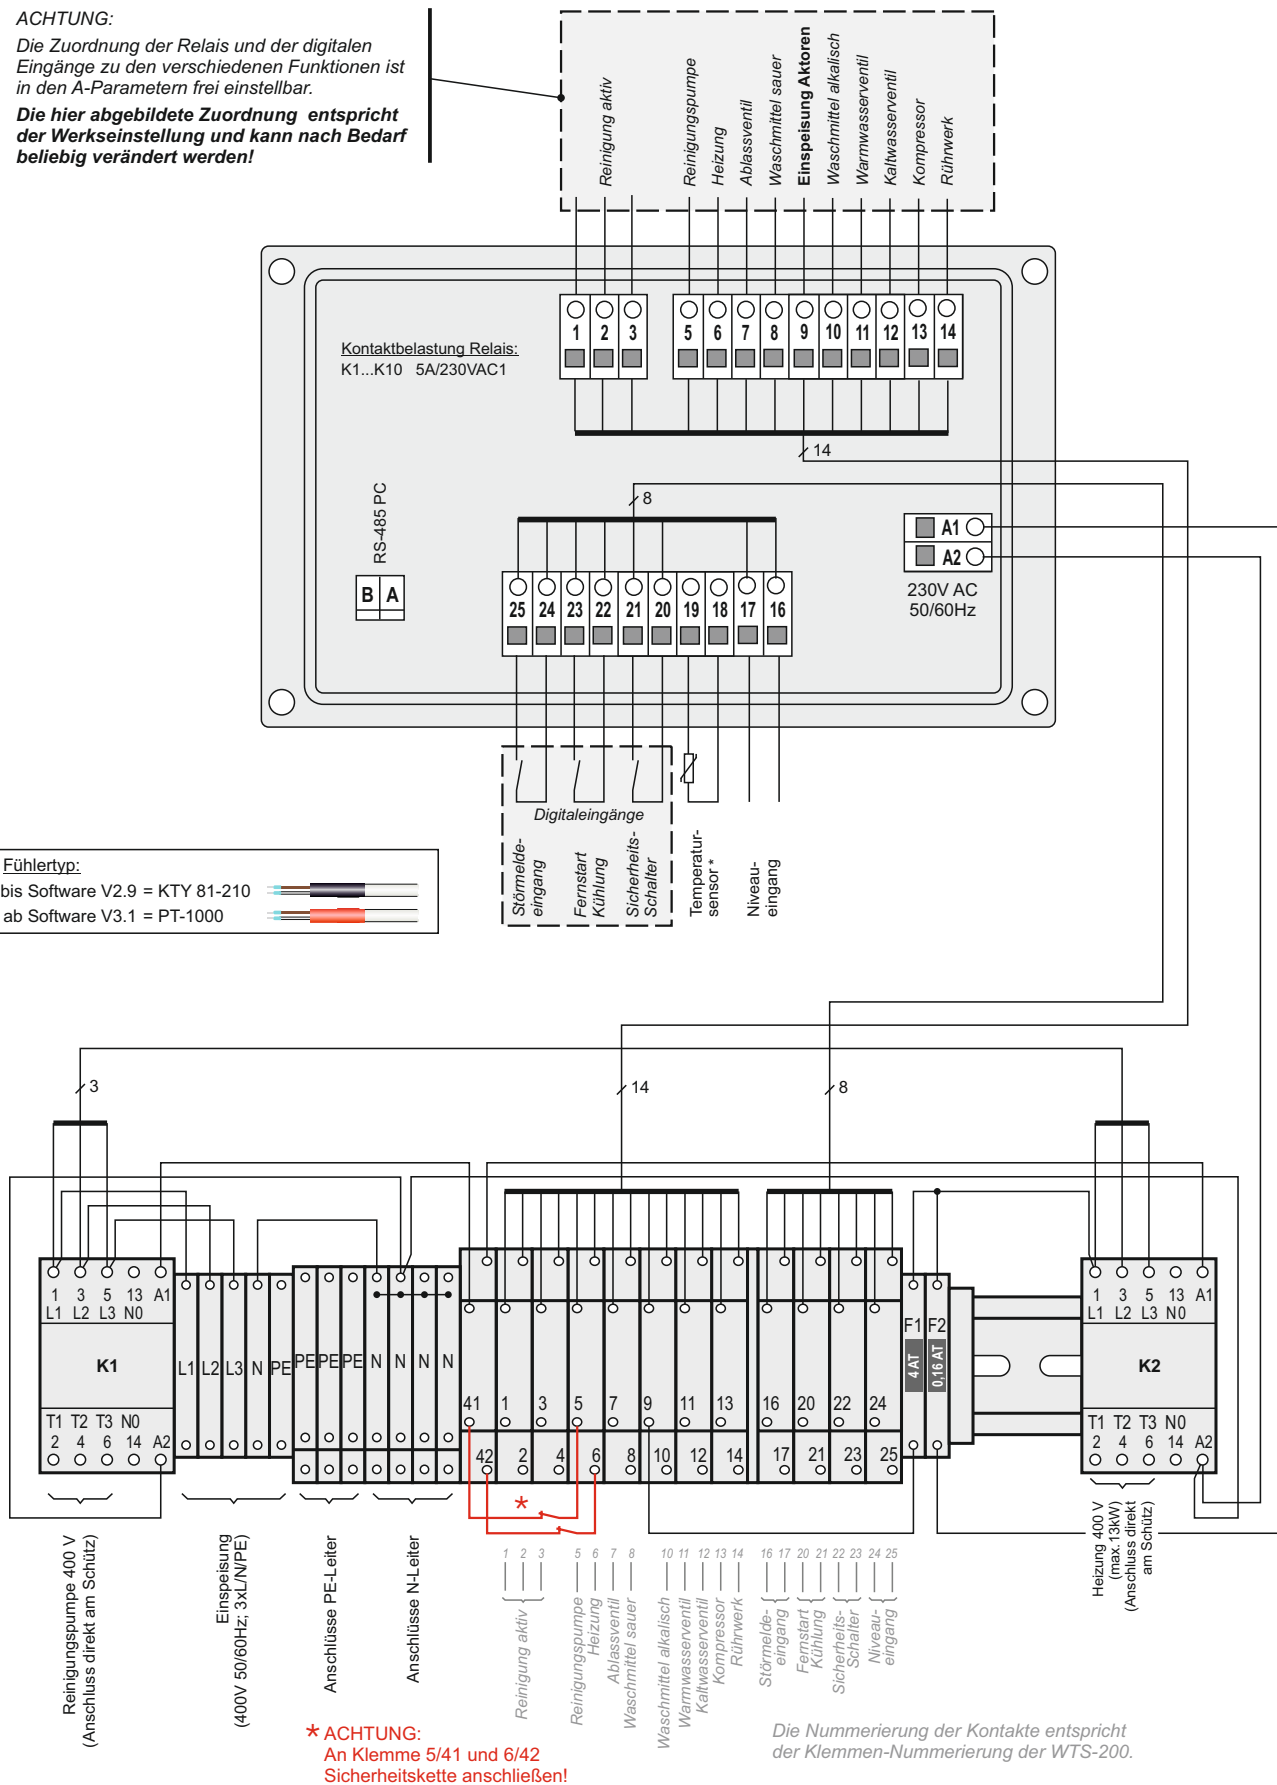

106460-D

**Elektro Anschlussplan
WTS-200 G1**



WELBA GmbH
Gewerbepark Siebenmorgen 6
D-53 547 Breitscheid